



	Nawlew	Wyciąg
Śred. kolekt. [mm]	50	50
Wydajność [m³/h]	308000	308000
Śred. obrot. [rpm]	400	400

PRZEKRÓJ

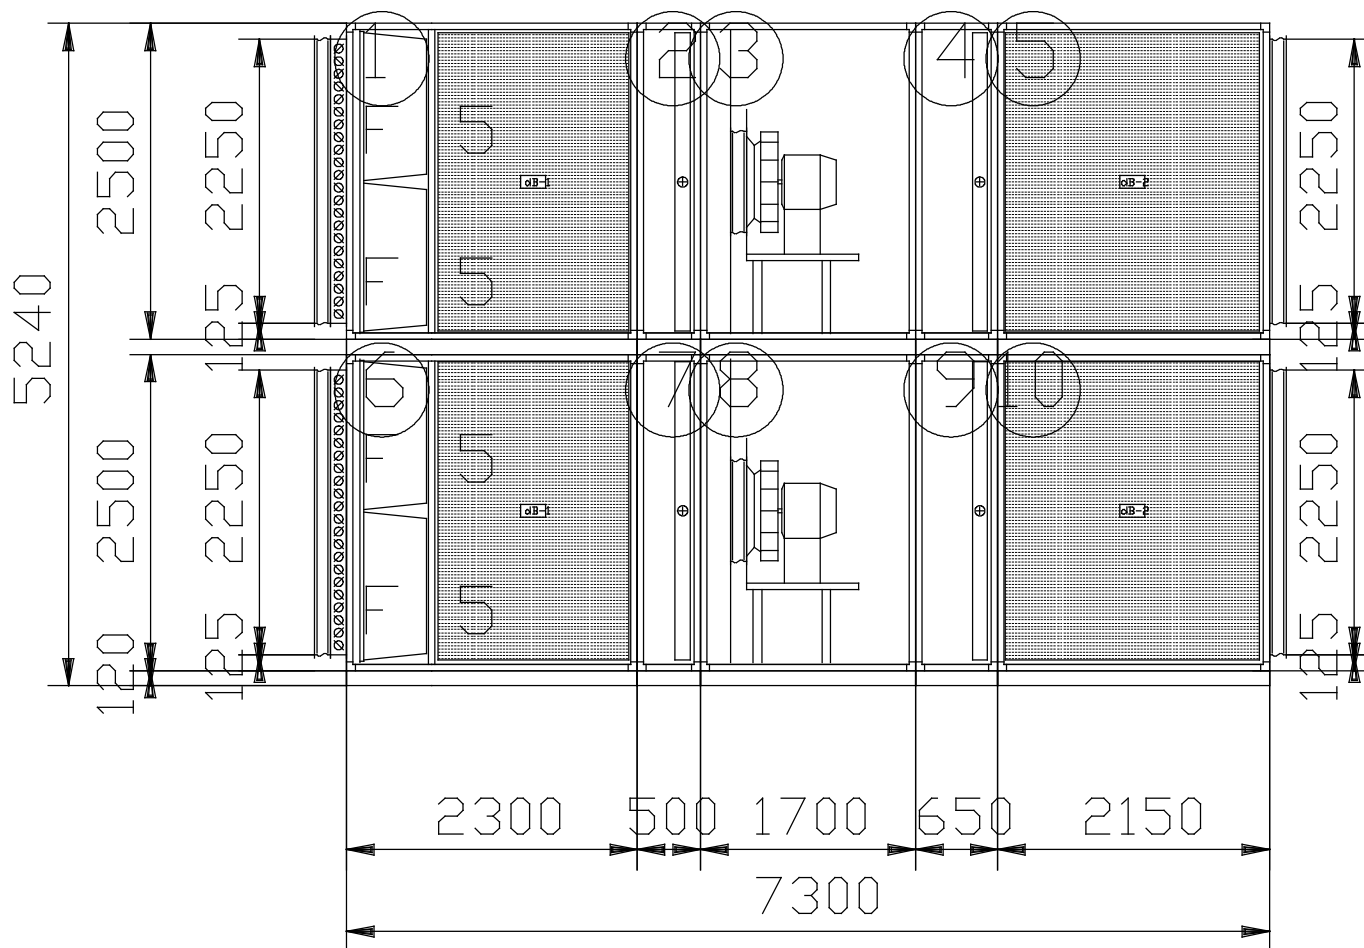

RZUT

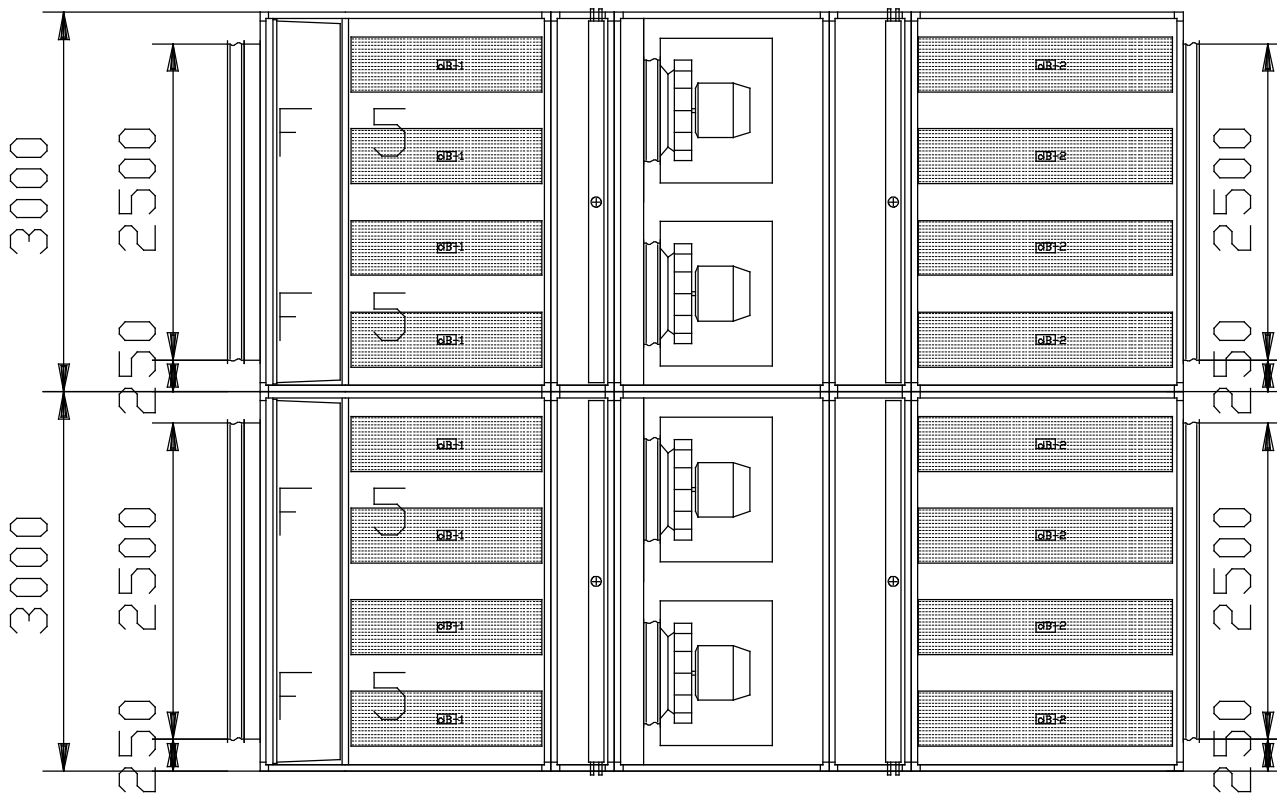

UWAGA

- 1) Jeśli nie określono inaczej, przyłącza wymienników po stronie obsługi, a króćce spływu skroplin po stronie przeciwniej.
- 2) Zespół wentylatorowy ustawiony na dodatkowej ramce.
- 3) Obie sekcje nawlewnie!
- 4) Wentylatory oddzielone przeponą.
- 5) Obsługa z obu stron centrali.
- 6) Wymienniki układu odzysku glikolowego wg doboru.

Dis:	Sz.P. Adam Potasz	Obiekt:	GALWANIZERNA, RYPIN	Oznaczenie:	N1
		Opiewca: KM ul. Chwaszczyńska 133 D tel./fax 629-91-89 FO 0109; ISD 9001, ISD 14001 Wydarze 1		Nr oferty: 0837F/KM/18 Data: 29.08.2014	
		Strona: 1/1			